



取付管布設標準図（縦断）

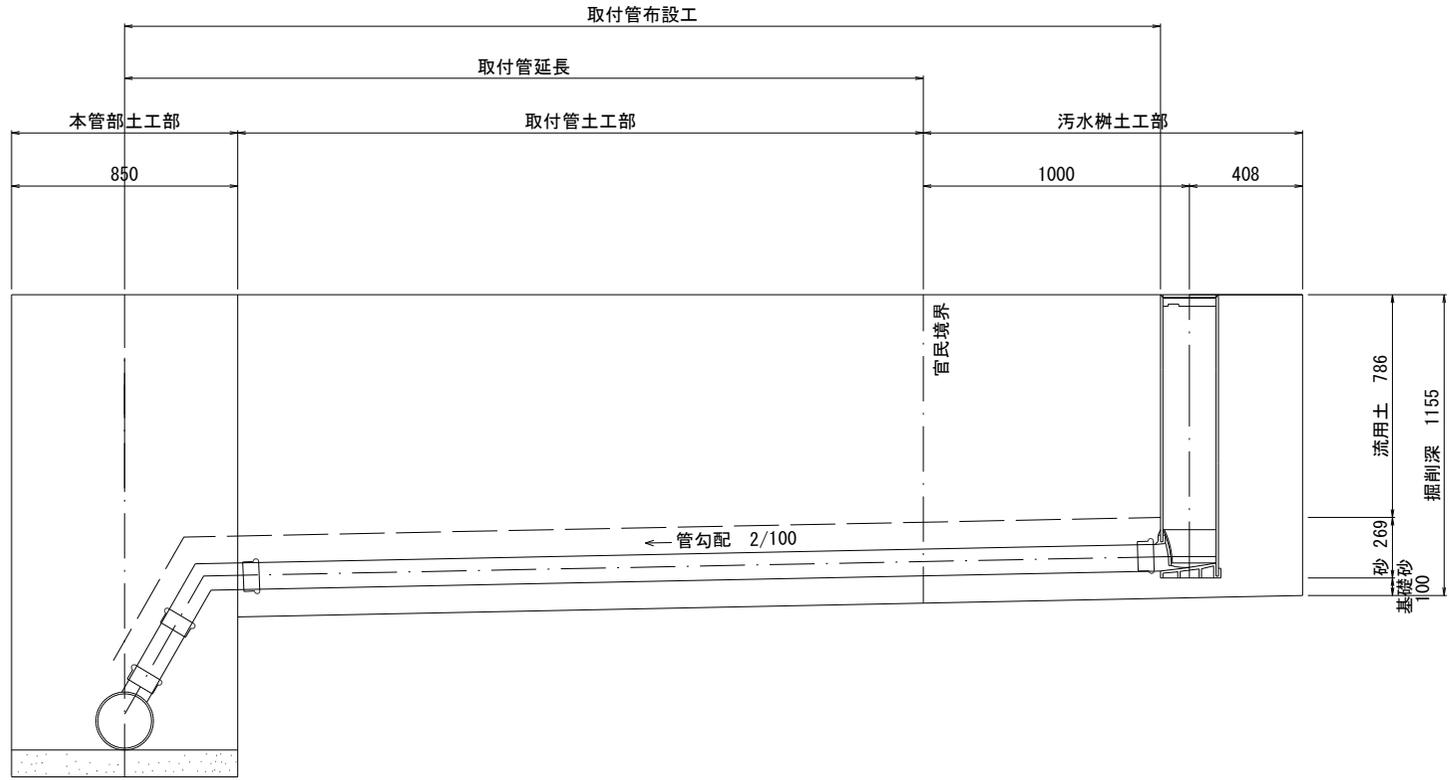


取付孔中心間距離

出典先：日本下水道協会



支管取付位置


出典先：日本下水道協会



・支管は流水を阻害しないよう、支管の管底が本管の中心より下方にならない位置に取付ける。


後掘り掘削でせん孔する場合

出典先：日本下水道協会

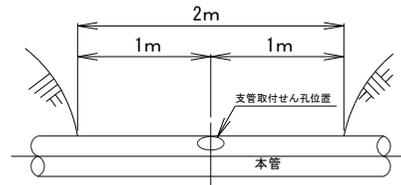

・後掘りをしてせん孔を行うときは、管の内部応力を減少させるためせん孔部分を中心に本管軸方向に2mの部分の土を取り除く。

マンホール削孔時の留意点

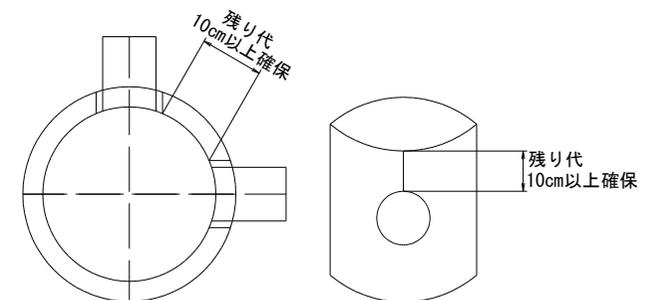

削孔径同士の間隔（残り代）は内面側で10cm以上確保すること

図名

取付管布設標準図（縦断）

川辺町上下水道課